

## 13 Technische Daten

### 13.1 Datenblatt

Tabelle 12: Technisches Datenblatt

Typ	Einheit	EU08L	EU13L	EU15L
<b>Außeneinheit</b>				
Höhe x Breite x Tiefe	mm	1710 x 950 x 610	1710 x 950 x 610	1710 x 950 x 610
Verpackung: Höhe x Breite x Tiefe	mm	1800 x 1000 x 800	1800 x 1000 x 800	1800 x 1000 x 800
Gewicht	kg	150	155	165

<b>Regelzentrale</b>				
Höhe x Breite x Tiefe	mm	310 x 170 x 130	310 x 170 x 130	310 x 170 x 130
Verpackung: Höhe x Breite x Tiefe	mm	350 x 200 x 200	350 x 200 x 200	350 x 200 x 200
Gewicht	kg	3	3	3

<b>Kältekreis</b>				
Kältemittel		R290	R290	R290
GWP		3	3	3
Füllmenge	kg	1,3	1,4	1,5
Maschinenöl		POE Hatcol 4467	POE Hatcol 4467	PAG

<b>Leistung und Effizienz Heizen</b>				
Energieeffizienzklasse bei Niedertemperatur (mittleres Klima)		 A+++ 226% SCOP 5,66	 A+++ 227% SCOP 5,68	 A+++ 229% SCOP 5,73
Energieeffizienzklasse bei Mitteltemperatur (mittleres Klima)		 A+++ 179% SCOP 4,48	 A+++ 180% SCOP 4,49	 A+++ 179% SCOP 4,47
Heizleistung variabel A7W35	kW	2,2 – 10,9	3,3 – 16,8	5,1 – 20,4
Heizleistung variabel A2W35	kW	2,0 – 10,3	2,9 – 15,0	4,5 – 16,5
Heizleistung variabel A-7W35	kW	2,1 – 8,4	3,3 – 12,9	3,9 – 15,9
Heizleistung variabel A-7W55	kW	2,1 – 8,1	3,3 – 12,4	3,7 – 15,1

		EU08L		EU13L		EU15L	
EN14511		Leistung [kW]	COP	Leistung [kW]	COP	Leistung [kW]	COP
Heizbetrieb	A7W35	4,1	5,77	5,2	5,94	6,0	5,89
	A2W35	8,2	5,19	8,3	5,05	10,1	5,11
	A-7W35	8,4	3,79	13,0	3,77	14,9	3,83
	A-15W35	6,7	3,02	10,8	3,19	15,0	3,19
	A7W45	4,6	4,46	5,2	4,57	6,3	4,47
	A7W55	4,4	3,55	5,4	3,71	6,1	3,47
	A-7W55	8,1	2,55	12,4	2,59	14,8	2,71

<b>Leistung und Effizienz Kühlen</b>				
Kühlleistung variabel A35W18	kW	2,5 – 11,8	3,8 – 16,3	6,3 – 17,8
Kühlleistung variabel A35W7	kW	1,8 – 9,5	2,8 – 13,7	5,6 – 15,4

		EU08L		EU13L		EU15L	
EN14511		Leistung [kW]	COP	Leistung [kW]	COP	Leistung [kW]	COP
Kühlbetrieb	A35W18	10,7	4,55	12,8	4,46	15,1	4,46
	A35W7	6,2	3,46	9,1	3,43	10,2	3,69

### Schall

Schallleistungspegel EN12102	dB(A)	42	44	46
Max. Schallleistungspegel Tag	dB(A)	56	57	57
Max. Schallleistungspegel Nacht (70% Leistung)	dB(A)	51	52	53
Max. Schallleistungspegel Nacht (50% Leistung)	dB(A)	46	47	48
Tonalität / Tonhaltigkeit	dB(A)	0	0	0

### Einsatzgrenzen

Wassertemperatur Heizen	°C	+12 bis +70	+12 bis +70	+12 bis +70
Wassertemperatur Kühlen	°C	+7 bis +35	+7 bis +35	+7 bis +35
Außenlufttemperatur Heizen	°C	-22 bis +40	-22 bis +40	-22 bis +40
Außenluft Kühlen	°C	+5 bis +45	+5 bis +45	+5 bis +45

### Hydraulik

Mindestvolumenstrom Wasser	m <sup>3</sup> /h	1,3	1,6	1,6
Restförderhöhe bei Mindestvolumenstrom	m	6,0	5,2	5,2
Betriebsdruck	bar	0,5 bis 2,5	0,5 bis 2,5	0,5 bis 2,5
Anschlüsse		6/4" AG	6/4" AG	6/4" AG
Mindestnennweite Anschlussleitung	DN	25	32	32

### Wärmequelle

Luftvolumenstrom	m <sup>3</sup> /h	1500 bis 8500	1500 bis 8500	1500 bis 8500
Kondensat bei Abtauung	Liter	7	7	9

### 400V Leistungsanschluss

Außeneinheit		IP54	IP54	IP54
Leistungsanschluss		400VAC/50Hz (L1,L2,L3,PE)	400VAC/50Hz (L1,L2,L3,PE)	400VAC/50Hz (L1,L2,L3,PE)
Absicherung		16A(B)	16A(B)	16A(B)
Empfohlener Mindestquerschnitt	mm <sup>2</sup>	2,5	2,5	2,5
Max. Stromaufnahme / Anlaufstrom	A	12	12	12
Max. Leistungsaufnahme	kW	3,7	5,3	5,7

Heizstab (in Ladestation)		IP20	IP20	IP20
Leistungsanschluss		400VAC, 50Hz (L1,L2,L3,N,PE)	400VAC, 50Hz (L1,L2,L3,N,PE)	400VAC, 50Hz (L1,L2,L3,N,PE)
Absicherung		16A(B)	16A(B)	16A(B)
Empfohlener Mindestquerschnitt	mm <sup>2</sup>	2,5	2,5	2,5
Maximale Stromaufnahme	A	13	13	13
Maximale Leistungsaufnahme	kW	8,8	8,8	8,8

<b>230V Leistungsanschluss</b>				
Absicherung		13A(B)	13A(B)	13A(B)
Außeneinheit		IP54	IP54	IP54
Absicherung		13A(B)	13A(B)	13A(B)
Steueranschluss		230VAC/50Hz (L,N,PE)	230VAC/50Hz (L,N,PE)	230VAC/50Hz (L,N,PE)
Mindestquerschnitt	mm <sup>2</sup>	1,5	1,5	1,5
Max. Stromaufnahme	A	1,5	1,5	1,5
Regelzentrale		IP20	IP20	IP20
Absicherung		13A(B)	13A(B)	13A(B)
Steueranschluss		230VAC/50Hz (L,N,PE)	230VAC/50Hz (L,N,PE)	230VAC/50Hz (L,N,PE)
Empfohlener Mindestquerschnitt	mm <sup>2</sup>	1,5	1,5	1,5
Max. Stromaufnahme	A	6,3	6,3	6,3

## 13.2 Effizienzkennwerte nach 813/2013 (Ökodesignrichtlinie / Energy Label)

Modell				EU08L	EU13L	EU15L			
Funktion	Kühlbetrieb			Ja	Ja	Ja			
	Heizbetrieb	Ja	Mittel	Ja	Ja	Ja			
			Wärmer	Ja	Ja	Ja			
			Kälter	Ja	Ja	Ja			
Leistungsregelung	fest eingestellt			Nein	Nein	Nein			
	abgestuft			Nein	Nein	Nein			
	variabel			Ja	Ja	Ja			
Volllast	Kühlbetrieb		$P_{design}$ [kW]	11	15	18			
	Heizbetrieb	Mittel	$P_{designh}$ [kW]	8	12	15			
		Wärmer	$P_{designh}$ [kW]	11	16	18			
		Kälter	$P_{designh}$ [kW]	8	12	15			
Saisonale Arbeitszahl	Kühlbetrieb		SEER	5,51		5,86		5,67	
	Niedertemperaturanwendung bis 35°C (NT) Mitteltemperaturanwendung bis 55°C (MT)			35°C	55°C	35°C	55°C	35°C	55°C
	Heizbetrieb	Mittel	SCOP/A	5,66	4,48	5,68	4,49	5,73	4,47
		Wärmer	SCOP/W	6,49	5,09	6,50	5,06	6,54	5,09
		Kälter	SCOP/C	4,94	4,10	5,10	4,09	5,00	4,07
Jahresenergieeffizienz	Kühlbetrieb		$\eta_s$	220		234		0	
	Niedertemperaturanwendung bis 35°C (NT) Mitteltemperaturanwendung bis 55°C (MT)			35°C	55°C	35°C	55°C	35°C	55°C
	Heizbetrieb	Mittel	$\eta_s/A$ [%]	226	179	227	180	229	179
		Wärmer	$\eta_s/W$ [%]	260	204	260	202	262	204
		Kälter	$\eta_s/C$ [%]	198	164	204	164	200	163
Leistung bei 27°C innen und Außentemperatur $T_j$	Kühlbetrieb		$T_j = 35^\circ\text{C}$	$P_{dc}$ [kW]	10,50	15,00	18,00		
			$T_j = 30^\circ\text{C}$	$P_{dc}$ [kW]	7,74	11,05	13,26		
			$T_j = 25^\circ\text{C}$	$P_{dc}$ [kW]	4,97	7,11	8,53		
			$T_j = 20^\circ\text{C}$	$P_{dc}$ [kW]	2,21	3,16	3,79		
Leistungszahl bei 27°C innen und Außentemperatur $T_j$	Kühlbetrieb		$T_j = 35^\circ\text{C}$	EER <sub>d</sub>	3,89	3,65	3,94		
			$T_j = 30^\circ\text{C}$	EER <sub>d</sub>	4,98	4,96	4,68		
			$T_j = 25^\circ\text{C}$	EER <sub>d</sub>	5,89	6,35	5,96		
			$T_j = 20^\circ\text{C}$	EER <sub>d</sub>	5,92	6,85	7,00		

			Niedertemperaturanwendung bis 35°C (NT) Hochtemperaturanwendung bis 55°C (HT)		35°C	55°C	35°C	55°C	35°C	55°C
Leistung bei 20°C innen und Außentemperatur T <sub>j</sub>	Heizbetrieb	mittel	T <sub>j</sub> = -7°C	P <sub>dh</sub> [kW]	7,1	7,1	10,6	10,6	13,3	13,3
			T <sub>j</sub> = 2°C	P <sub>dh</sub> [kW]	4,3	4,3	6,5	6,5	8,1	8,1
			T <sub>j</sub> = 7°C	P <sub>dh</sub> [kW]	2,8	2,8	4,2	4,2	5,2	5,2
			T <sub>j</sub> = 12°C	P <sub>dh</sub> [kW]	1,2	1,2	1,8	1,8	2,3	2,3
			T <sub>j</sub> = T <sub>biv</sub>	P <sub>dh</sub> [kW]	8,0	8,0	12,0	12,0	15,0	15,0
			T <sub>j</sub> = T <sub>TOL</sub>	P <sub>dh</sub> [kW]	8,0	8,0	12,0	12,0	15,0	15,0
		Wärmer	T <sub>j</sub> = 2°C	P <sub>dh</sub> [kW]	11,0	11,0	16,0	16,0	18,0	18,0
			T <sub>j</sub> = 7°C	P <sub>dh</sub> [kW]	7,1	7,1	10,3	10,3	11,6	11,6
			T <sub>j</sub> = 12°C	P <sub>dh</sub> [kW]	3,1	3,1	4,6	4,6	5,1	5,1
			T <sub>j</sub> = T <sub>biv</sub>	P <sub>dh</sub> [kW]	11,0	11,0	16,0	16,0	18,0	18,0
			T <sub>j</sub> = T <sub>TOL</sub>	P <sub>dh</sub> [kW]	11,0	11,0	16,0	16,0	18,0	18,0
		kälter	T <sub>j</sub> = -15°C	P <sub>dh</sub> [kW]	6,5	6,5	9,8	9,8	12,2	12,2
			T <sub>j</sub> = -7°C	P <sub>dh</sub> [kW]	4,8	4,8	7,3	7,3	9,1	9,1
			T <sub>j</sub> = 2°C	P <sub>dh</sub> [kW]	2,9	2,9	4,4	4,4	5,5	5,5
			T <sub>j</sub> = 7°C	P <sub>dh</sub> [kW]	1,9	1,9	2,8	2,8	3,6	3,6
			T <sub>j</sub> = 12°C	P <sub>dh</sub> [kW]	0,8	0,8	1,3	1,3	1,6	1,6
			T <sub>j</sub> = T <sub>biv</sub>	P <sub>dh</sub> [kW]	6,7	6,7	10,1	10,1	12,6	12,6
		T <sub>j</sub> = T <sub>TOL</sub>	P <sub>dh</sub> [kW]	8,0	8,0	12,0	12,0	15,0	15,0	

			Niedertemperaturanwendung bis 35°C (NT) Hochtemperaturanwendung bis 55°C (HT)		35°C	55°C	35°C	55°C	35°C	55°C
Leistungszahl bei 20°C innen und Außentemperatur T <sub>j</sub>	Heizbetrieb	mittel	T <sub>j</sub> = -7°C	COP <sub>dh</sub>	3,68	2,83	3,64	2,74	3,59	2,76
			T <sub>j</sub> = 2°C	COP <sub>dh</sub>	5,76	4,49	5,69	4,45	5,70	4,37
			T <sub>j</sub> = 7°C	COP <sub>dh</sub>	6,75	5,54	7,03	5,79	7,24	5,70
			T <sub>j</sub> = 12°C	COP <sub>dh</sub>	7,59	6,49	7,82	6,78	8,35	7,50
			T <sub>j</sub> = T <sub>biv</sub>	COP <sub>dh</sub>	3,29	2,50	3,15	2,37	3,16	2,39
			T <sub>j</sub> = T <sub>TOL</sub>	COP <sub>dh</sub>	3,29	2,50	3,15	2,37	3,16	2,39

			$T_j = T_{TOL}$	$COP_{dh}$	3,29	2,50	3,15	2,37	3,16	2,39	
			wärmer	$T_j = 2^{\circ}C$	$COP_{dh}$	4,33	3,01	4,09	2,91	3,96	3,00
				$T_j = 7^{\circ}C$	$COP_{dh}$	6,21	4,59	6,04	4,46	6,04	4,39
				$T_j = 12^{\circ}C$	$COP_{dh}$	7,47	6,58	7,93	6,82	8,12	7,07
				$T_j = T_{biv}$	$COP_{dh}$	4,33	3,01	4,09	2,91	3,96	3,00
				$T_j = T_{TOL}$	$COP_{dh}$	4,33	3,01	4,09	2,91	3,96	3,00
				kälter	$T_j = -15^{\circ}C$	$COP_{dh}$	3,17	2,52	3,30	2,53	3,21
			$T_j = -7^{\circ}C$		$COP_{dh}$	4,52	3,48	4,33	3,34	4,44	3,38
			$T_j = 2^{\circ}C$		$COP_{dh}$	5,83	4,97	6,20	5,02	5,69	4,87
			$T_j = 7^{\circ}C$		$COP_{dh}$	6,71	5,93	7,15	6,26	7,89	6,40
			$T_j = 12^{\circ}C$		$COP_{dh}$	7,54	7,12	7,82	7,41	8,16	8,48
			$T_j = T_{biv}$		$COP_{dh}$	2,98	2,29	3,15	2,29	3,04	2,35
			$T_j = T_{TOL}$		$COP_{dh}$	2,54	2,09	2,72	2,07	2,56	1,98
			Bivalenz- temperatur	Heizbetrieb	mittel	$T_{biv} [^{\circ}C]$	-	-	-	-	-
wärmer	$T_{biv} [^{\circ}C]$	-			-	-	-	-			
kälter	$T_{biv} [^{\circ}C]$	-16			-16	-16	-16	-16			
Grenzwert der Betriebs- temperaturen	Heizbetrieb	mittel	$T_{TOL} [^{\circ}C]$	-10	-10	-10	-10	-10			
		wärmer	$T_{TOL} [^{\circ}C]$	2	2	2	2	2			
		kälter	$T_{TOL} [^{\circ}C]$	-22	-22	-22	-22	-22			
Anderer Modus als "Aktiv Modus"	AUS			$P_{OFF} [W]$	0,4	0,4	0,4	0,4			
	Bereitschaftsmodus			$P_{SB} [W]$	5,3	5,3	5,3	5,3			
	Temperaturregler AUS			$P_{TO} [W]$	0	0	0	0			
	Kurbelgehäuseheizung			$P_{CK} [W]$	0	0	0	0			

### 13.3 Effizienzkennwerte nach EN14511

EN14511		EU08L		EU13L		EU15L	
		Leistung [kW]	COP	Leistung [kW]	COP	Leistung [kW]	COP
Heizbetrieb	A7W35	4,1	5,77	5,2	5,94	6,0	5,89
	A2W35	8,2	5,19	8,3	5,05	11,1	5,11
	A-7W35	8,4	3,79	13,0	3,77	14,9	3,83
	A-15W35	6,7	3,02	10,8	3,19	15,0	3,19
	A7W45	4,6	4,46	5,2	4,57	6,3	4,47
	A7W55	4,4	3,55	5,4	3,71	6,1	3,47
	A-7W55	8,1	2,55	12,4	2,59	14,8	2,71
Kühlbetrieb	A35W18	10,7	4,55	12,8	4,46	15,1	4,46
	A35W7	6,2	3,46	9,1	3,43	10,2	3,69

### 13.4 Leistungsdiagramme

#### 13.4.1 EU15L

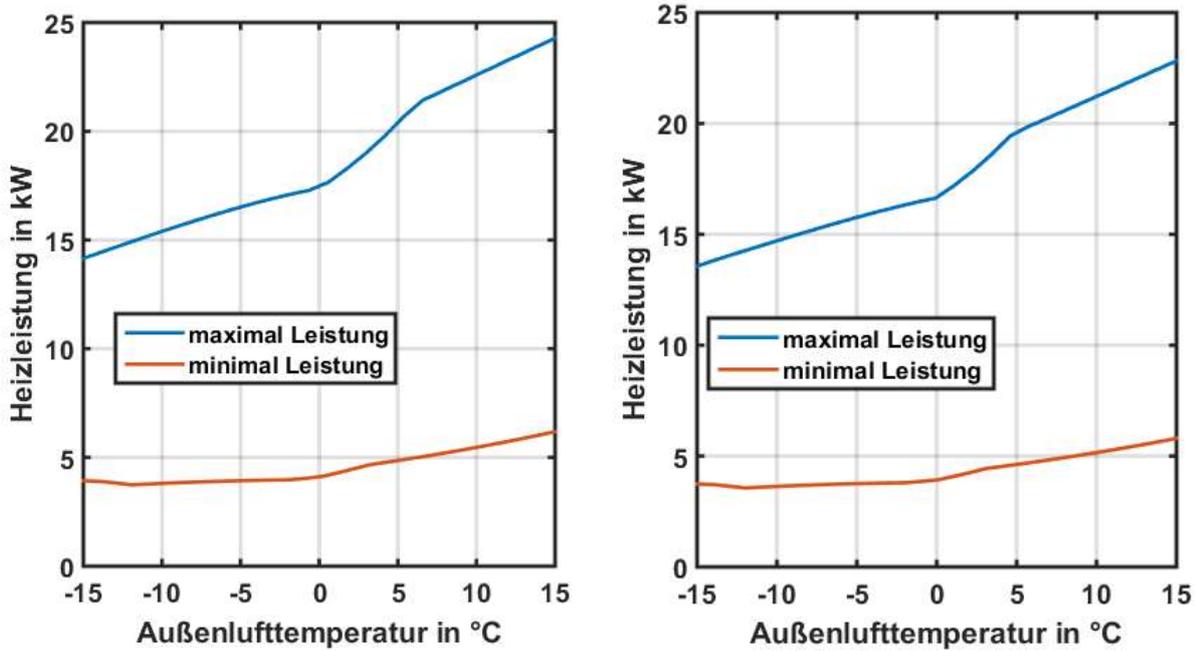


Abbildung 27: EU15L bei 5K Spreizung (links: 35°C Vorlauftemperatur / rechts: 55°C Vorlauftemperatur)

Vorlauftemperatur [°C]	Lufttemperatur [°C]							
	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	12,4	14,2	15,4	16,6	17,7	20,6	23,5	24,7
35	12,2	13,9	15,4	16,4	17,3	19,7	22,6	24,2
45	11,9	13,8	14,9	16,1	17,0	19,7	21,7	23,2
55	11,8	14,6	14,6	15,8	16,6	19,4	21,4	22,5
65	11,4	13,1	14,3	15,2	16,1	18,8	20,6	21,7

Abbildung 28: EU15L / maximale Heizleistung in kW in Abhängigkeit der Vorlauf und Lufttemperatur

13.4.2 EU13L

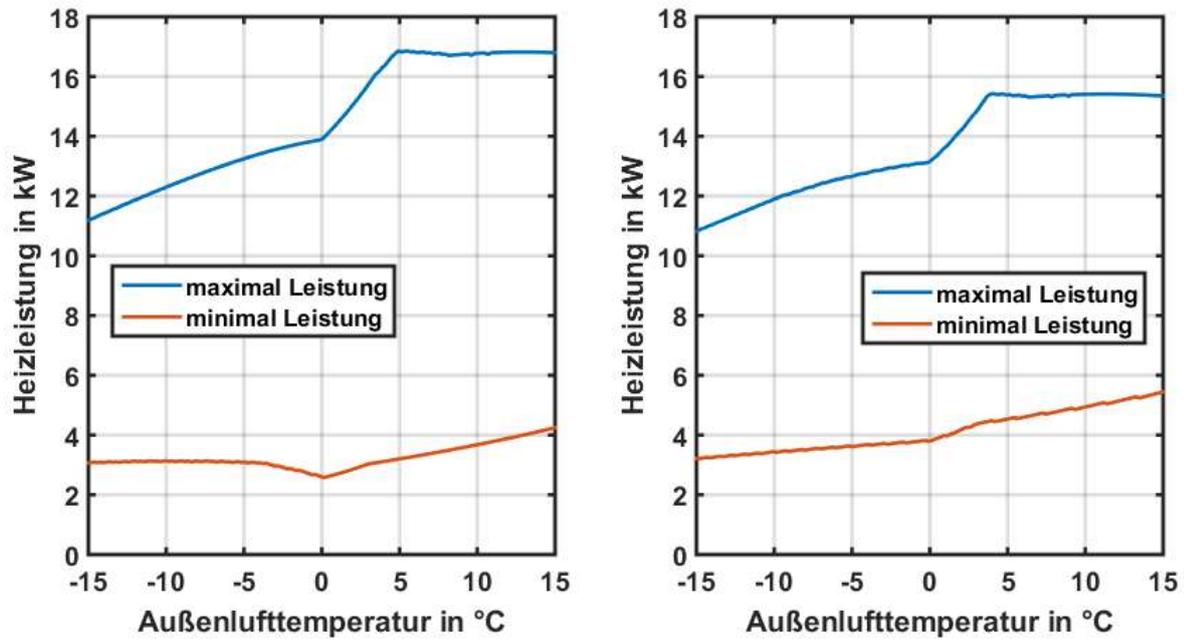


Abbildung 29: EU13L bei 5K Spreizung (links: 35°C Vorlauftemperatur / rechts: 55°C Vorlauftemperatur)

Vorlauftemperatur [°C]	Lufttemperatur [°C]							
	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	9,6	11,2	12,6	14,0	15,5	16,9	17,4	17,5
35	9,5	11,0	12,4	13,6	14,9	16,6	16,7	16,8
45	9,7	10,8	12,2	13,4	14,7	16,0	16,0	16,1
55	9,5	10,5	11,8	13,2	14,4	15,4	15,4	15,3
65	9,0	9,8	10,7	11,5	12,5	13,5	14,3	14,6

Abbildung 30: EU13L / maximale Heizleistung in kW in Abhängigkeit der Vorlauf und Lufttemperatur

13.4.3 E08L

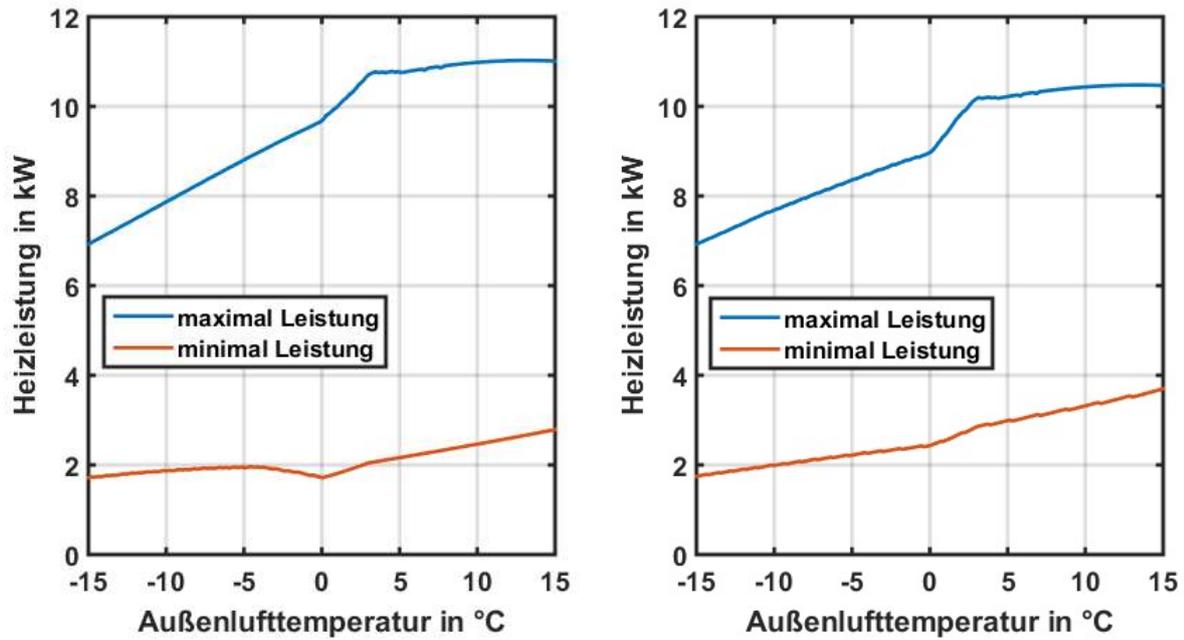


Abbildung 31: EU08L bei 5K Spreizung (links: 35°C Vorlauftemperatur / rechts: 55°C Vorlauftemperatur)

Vorlauftemperatur [°C]	Lufttemperatur [°C]							
	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	5,8	6,8	7,9	8,9	10,2	10,9	11,1	11,1
35	5,8	6,8	7,9	8,8	10,1	10,8	11,0	11,0
45	5,9	6,8	7,8	8,9	9,9	10,6	10,8	10,8
55	6,1	6,7	7,6	8,7	9,6	10,2	10,4	10,5
65	6,0	6,4	6,9	7,5	8,3	9,1	9,7	10,0

Abbildung 32: EU08L / maximale Heizleistung in kW in Abhängigkeit der Vorlauf und Lufttemperatur

### 13.5 Effizienzdiagramme

#### 13.5.1 EU15L

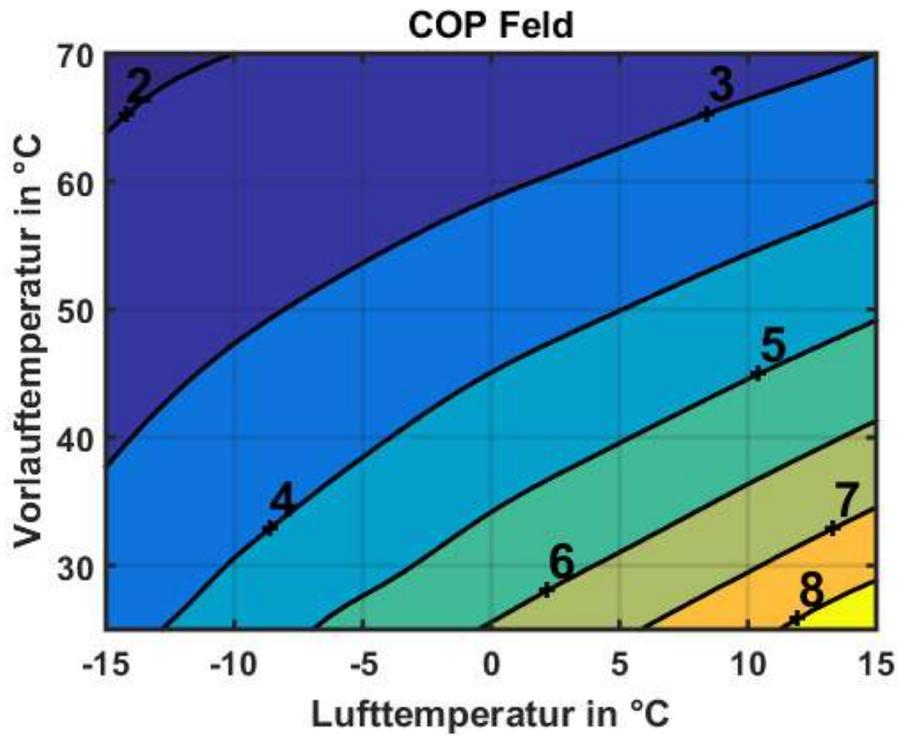


Abbildung 33: EU15L bei 11kW Heizleistung

#### 13.5.2 EU13L

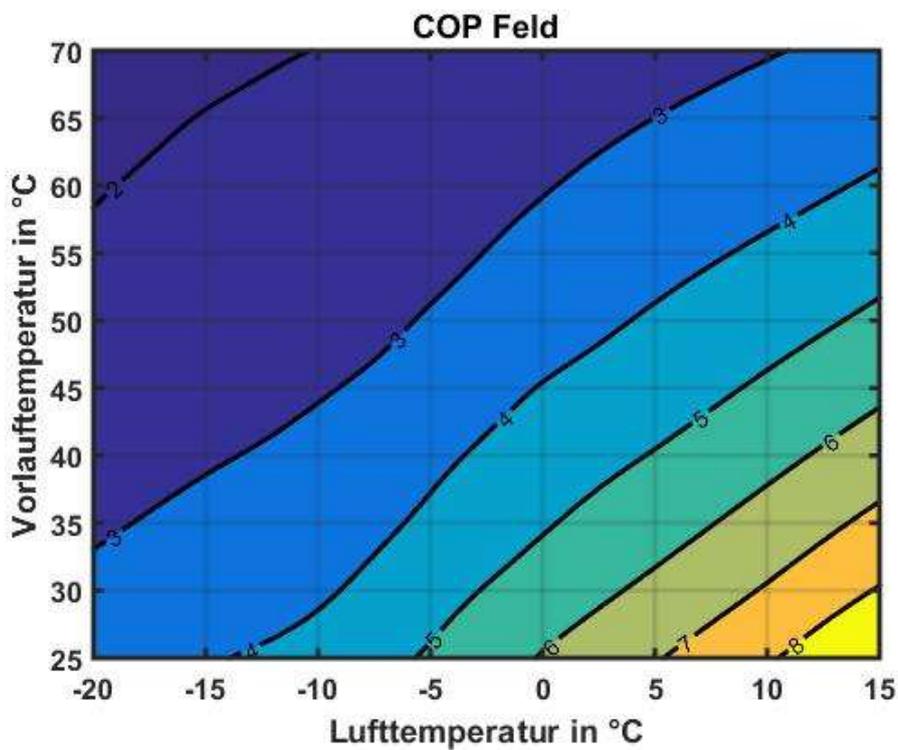


Abbildung 34: EU13L bei 9kW Heizleistung

13.5.3 EU08L

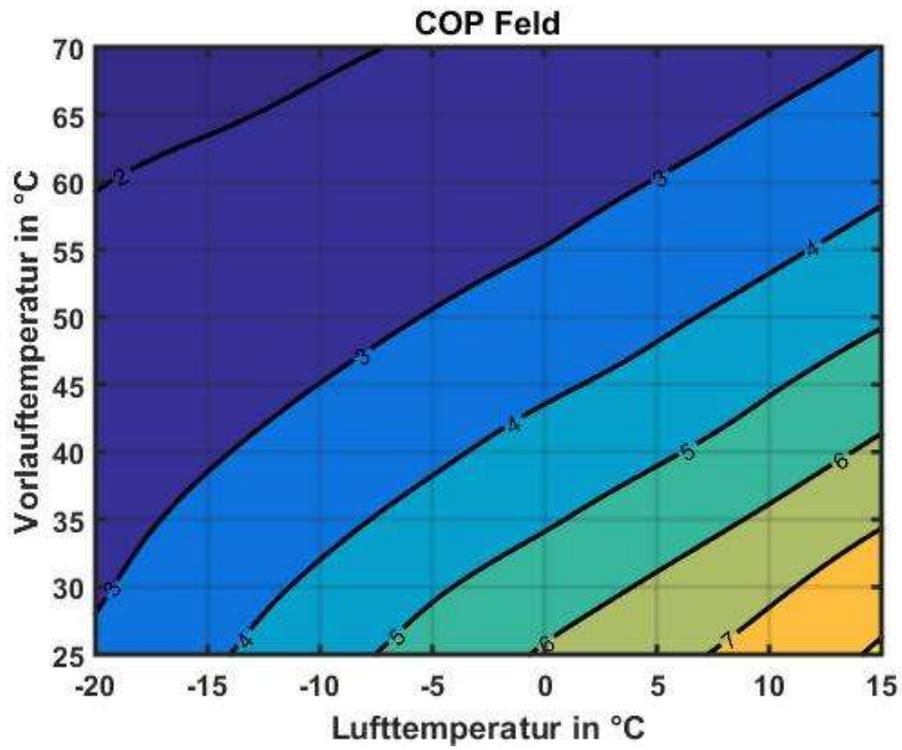


Abbildung 35: EU08L bei 6kW Heizleistung

### 13.6 Abtauzyklen

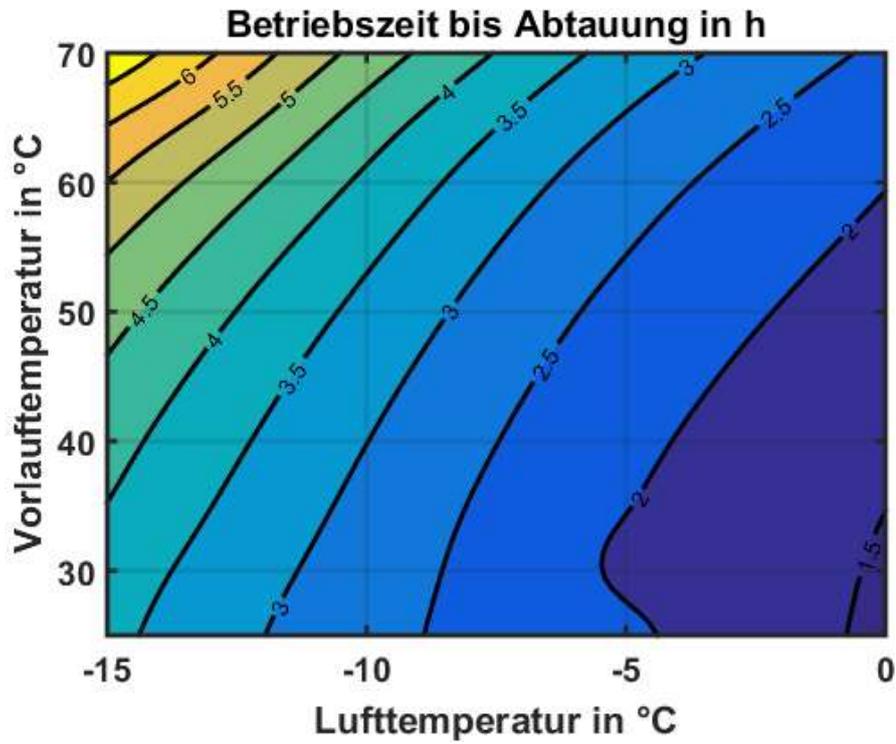


Abbildung 36: Betriebsdauer zwischen Abtauzyklen bei 9kW Heizleistung und 95% Luftfeuchte (EU15L)

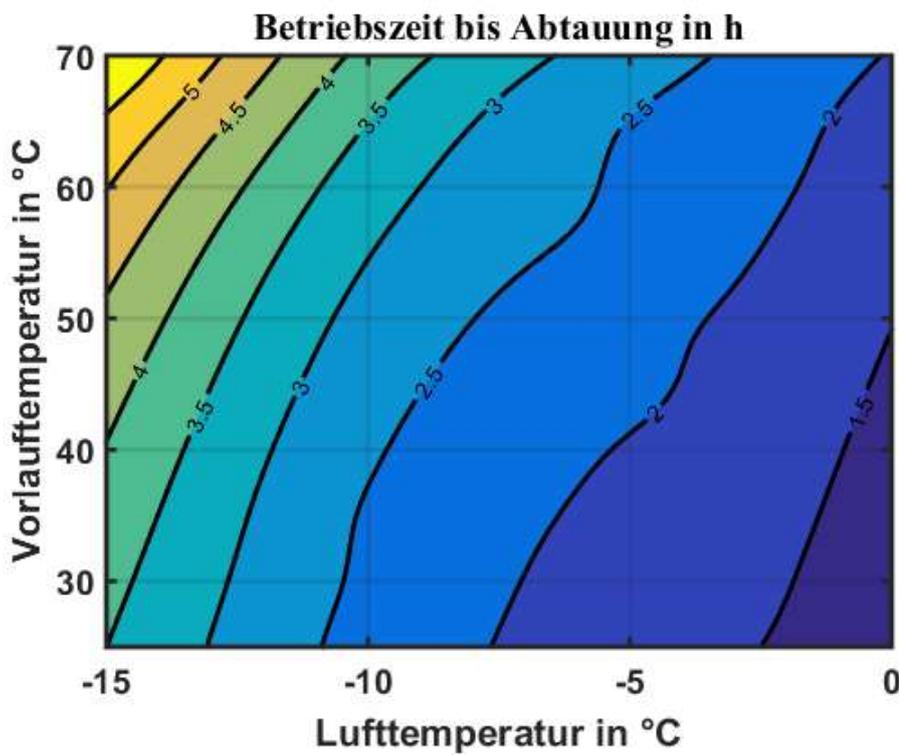


Abbildung 37: Betriebsdauer zwischen Abtauzyklen bei 9kW Heizleistung und 95% Luftfeuchte (EU13L)

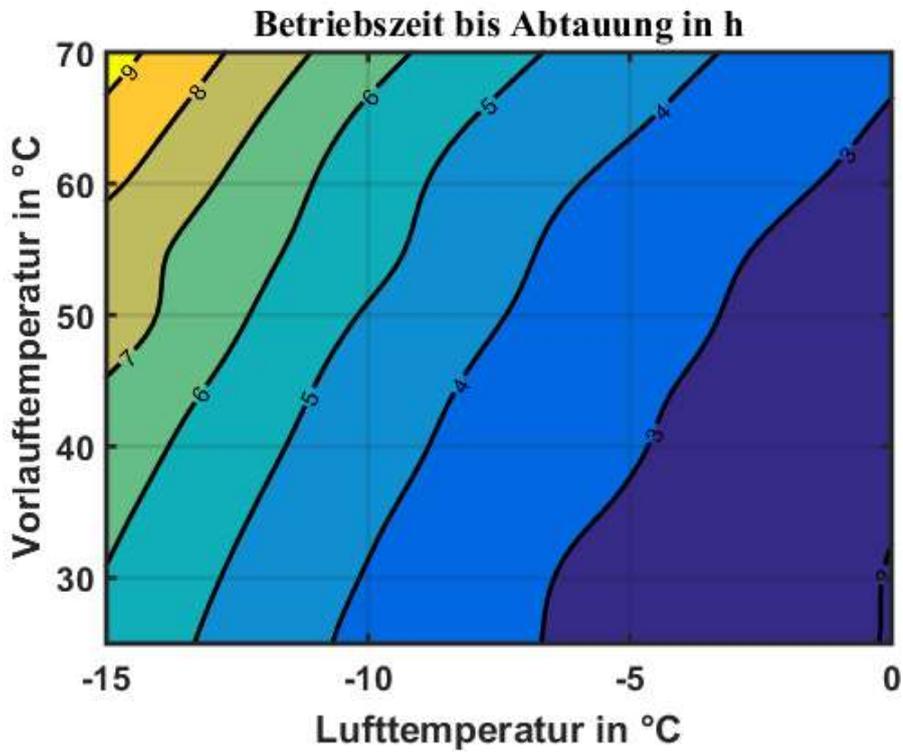


Abbildung 38: Betriebsdauer zwischen Abtauzyklen bei 6kW Heizleistung und 95% Luftfeuchte (EU08L)

### 13.7 Druckverlust und Restförderhöhe

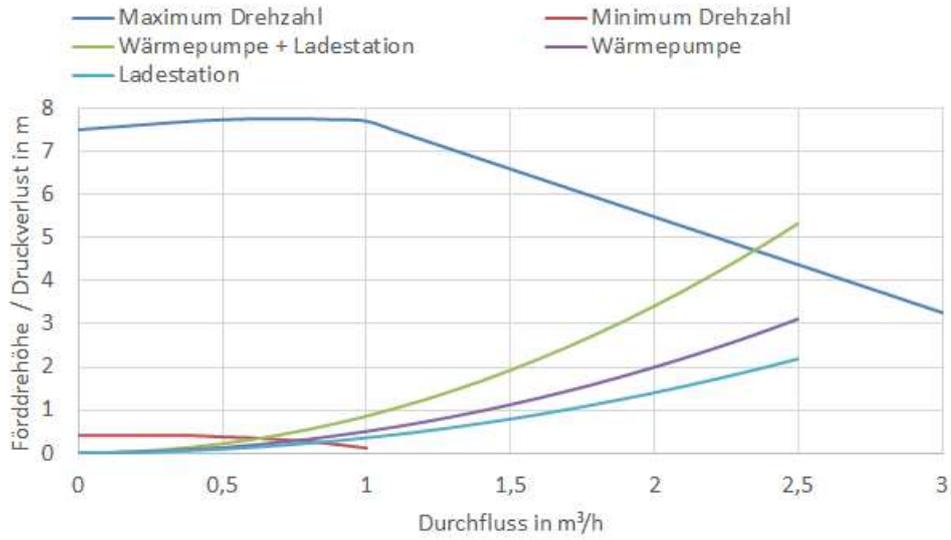


Abbildung 39: Pumpenkennlinie Grundfoss UPM3L 75/180 und Anlagenkennlinie


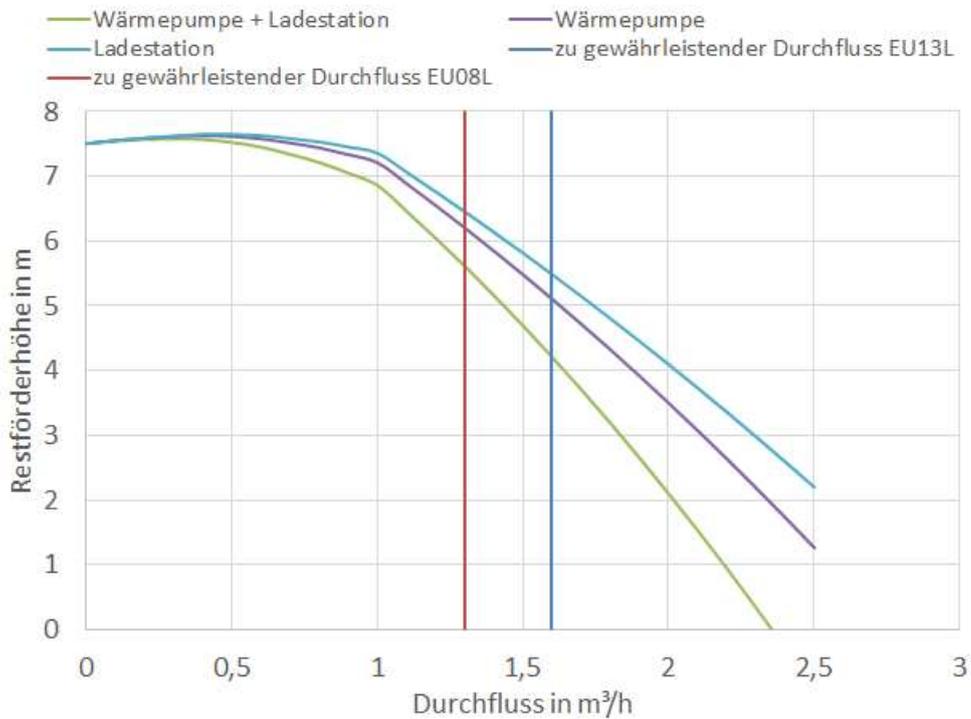



Abbildung 40: Restförderhöhe

# 14 Zubehör

## 14.1 Hydraulikstation

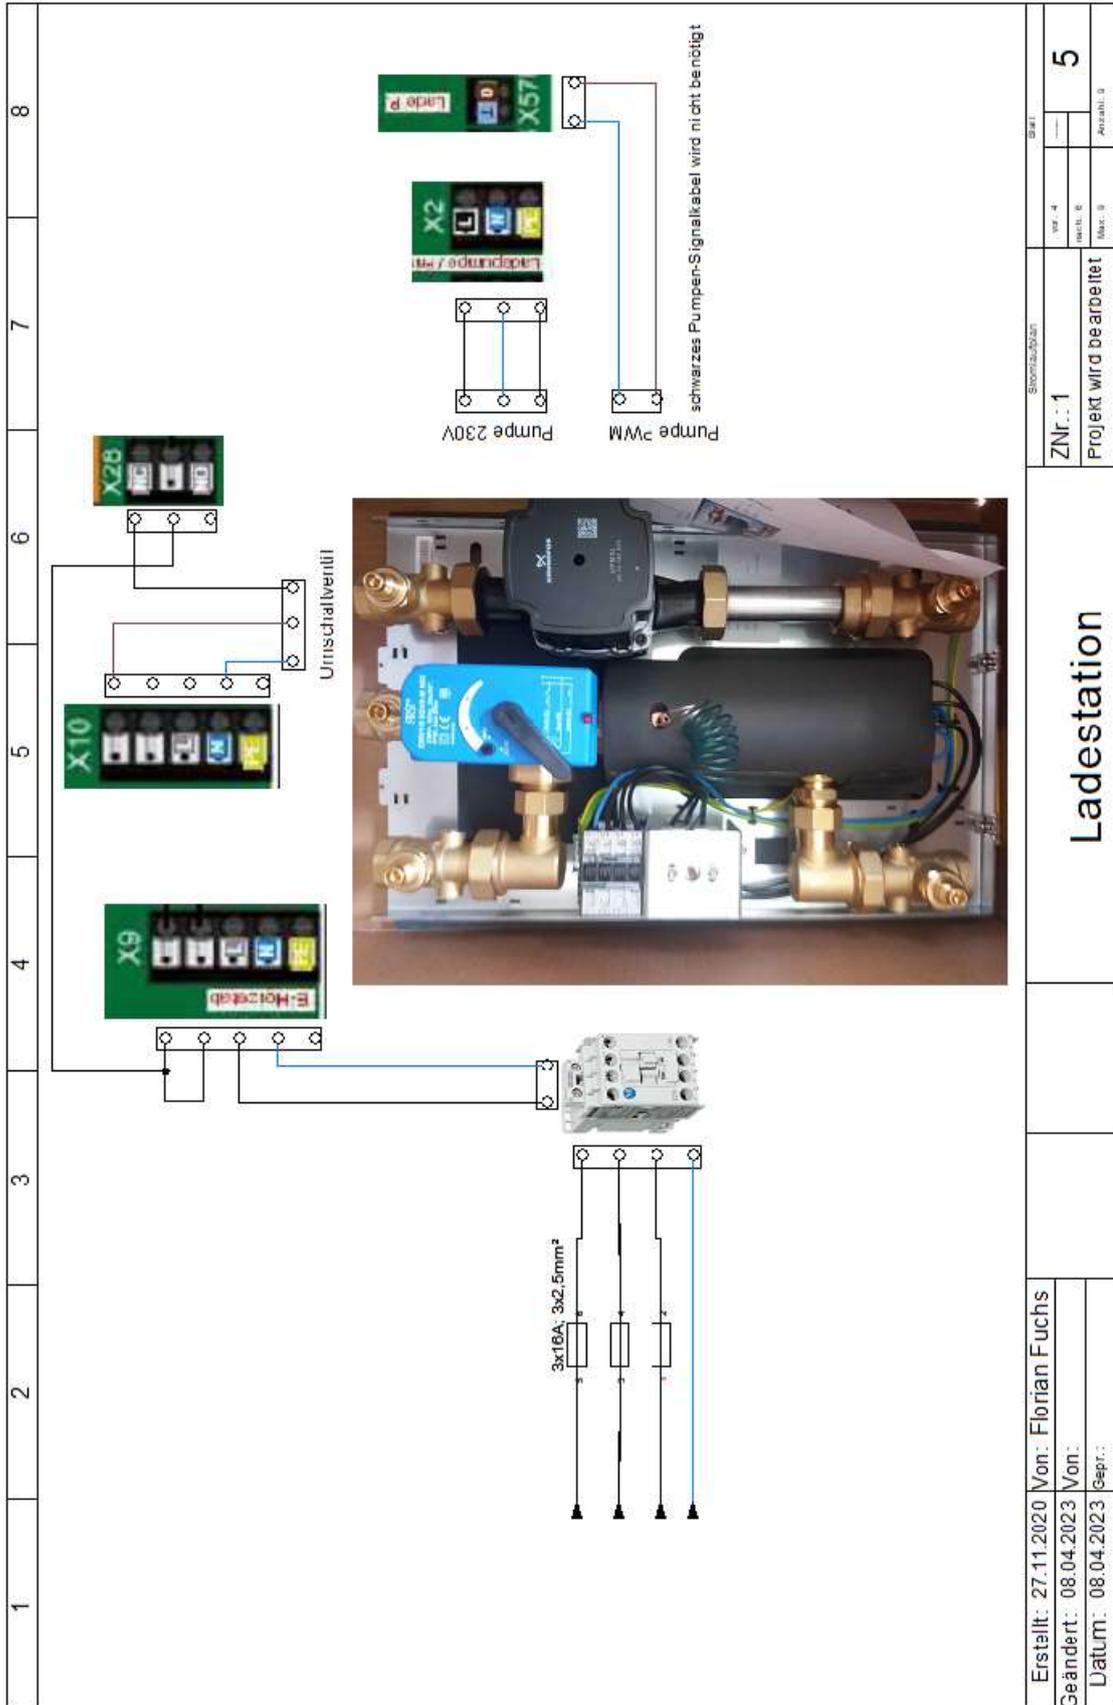

14.2 FWS

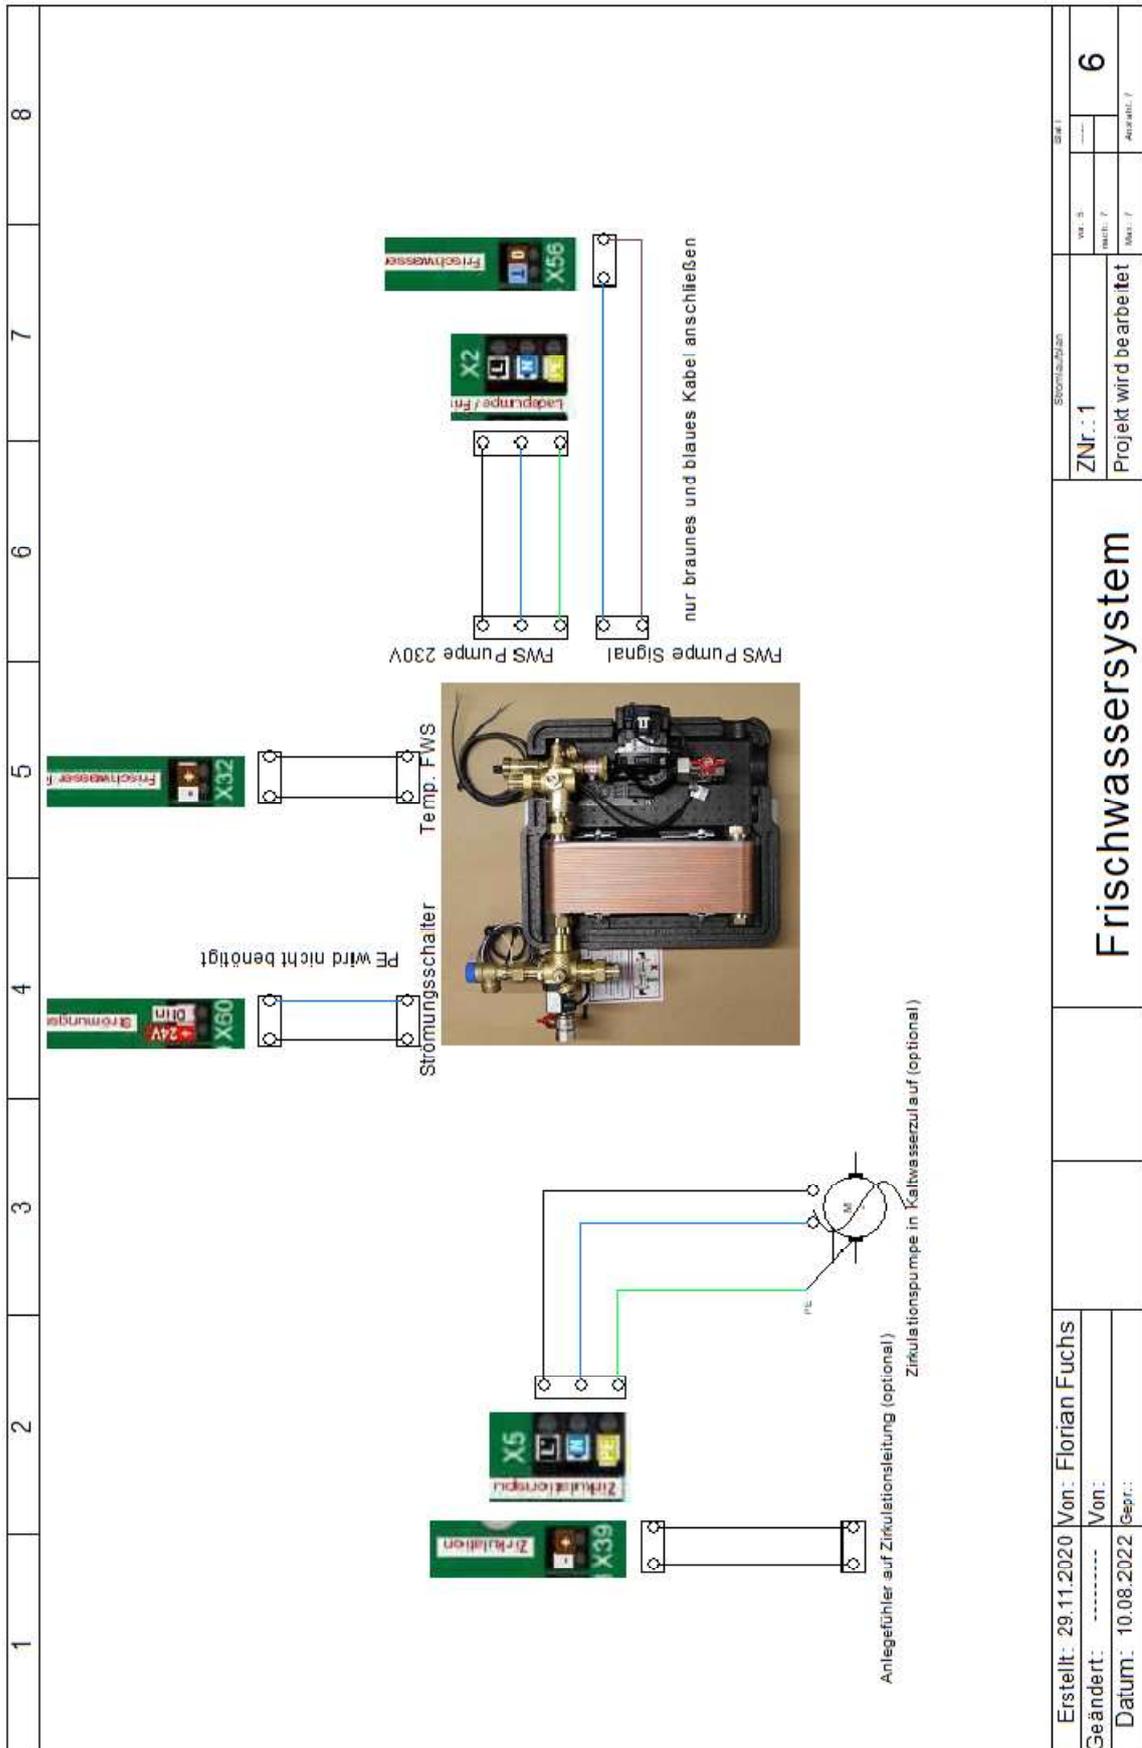

Erstellt: 29.11.2020	Von: Florian Fuchs	Blatt 1	6
Geändert: -----	Von: -----	Blatt 2	-----
Datum: 10.08.2022	Gepr.: -----	Blatt 3	-----
		ZNr.: 1	Projekt wird bearbeitet
		Frischwassersystem	

## 15 Anhang

### 15.1 Konformitätserklärung

# Konformitätserklärung

Nummer: 202201.1  
Aussteller: LAMBDA Wärmepumpen GmbH  
Anschrift: Brixentalerstraße 10, A-6364 Brixen im Thale

Produkt: Luft / Wasser Wärmepumpe  
Typen: EU08L, EU13L, EU15L



0532

**Die LAMBDA Wärmepumpen GmbH erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt die Bestimmung folgender Richtlinien und Verordnungen erfüllt:**

- 2014/35/EU – Niederspannungsrichtlinie
- 2014/30/EU – EMV-Richtlinie
- 2011/65/EU – RoHS-Richtlinie
- 813/2013 – Ökodesign Verordnung
- 2014/68/EU – Druckgeräte richtlinie

**Konformitätsbewertungsverfahren nach Druckgeräte richtlinie:**

Kategorie: 2  
Modul: A2  
Benannte Stelle: TPA KKS GmbH, Deutschstr. 10, A-1230 Wien  
Kennnummer: 0532

**Folgende Normen wurden angewandt:**

- EN 60335-1 / -2-40
- EN ISO 12100
- EN 378-1 / -2
- EN 13585
- EN 1779
- EN 55014-1 / -2
- EN 61000-3-12
- EN IEC 63000
- EN 12102-1
- EN14825

Brixen im Thale, am 11.11.2022



Florian Entleitner  
Geschäftsführung



Florian Fuchs  
Geschäftsführung